

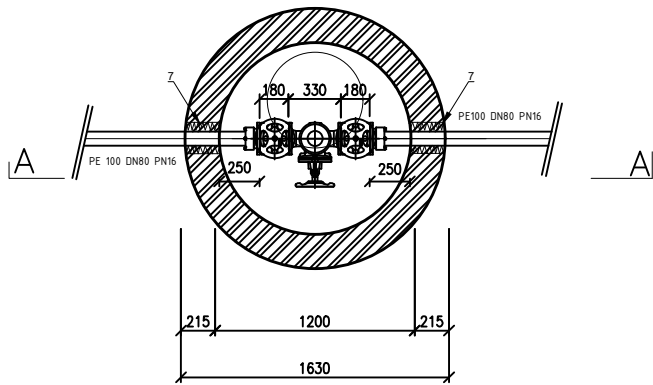
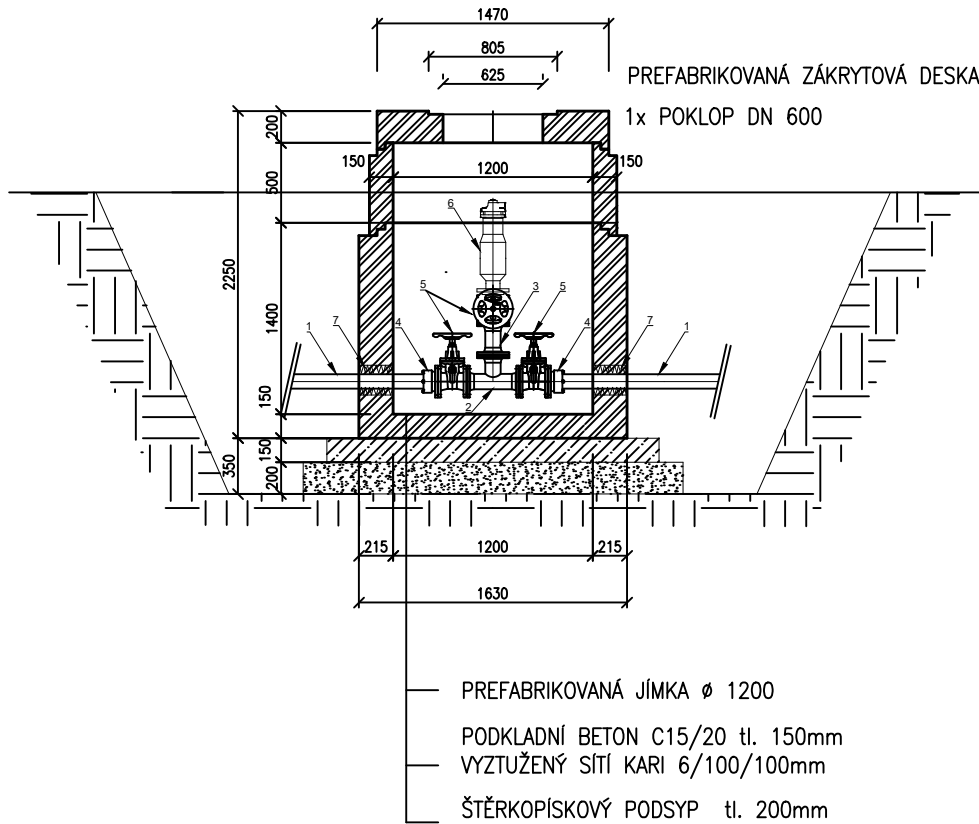


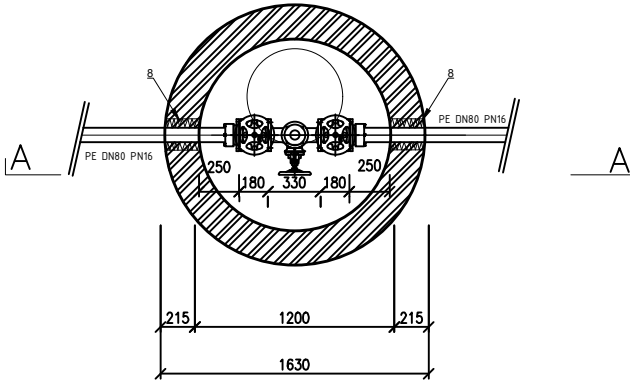


- | | |
|--|-------|
| 1 - POTRUBÍ PE100 RC SDR17 DN 80, dn 90x5,4 | 1 ks |
| 2 - T-KUS PŘÍRUBOVÝ, DN 80, LT | 1 ks |
| 3 - TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ, L = 200 mm, DN 80, LT | 1 ks |
| 4 - PŘÍRUBA PRO PE potr. JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU, DN 80 | 2 ks |
| 5 - UZAVÍRACÍ ŠOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU, DN 80, L=180mm, LT | 3 ks |
| 6 - ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL PRO ODPADNÍ VODU, DN 80, PN 16 | 1 ks |
| 7 - SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ OTVORU, DN 80 | 2 kpl |


UVEDENÉ POLOŽKY ZAHRNÚJÍ TĚSNICI A SPOJOVACÍ MATERIÁL A PODPĚRY POTRUBÍ I ARMATUR.

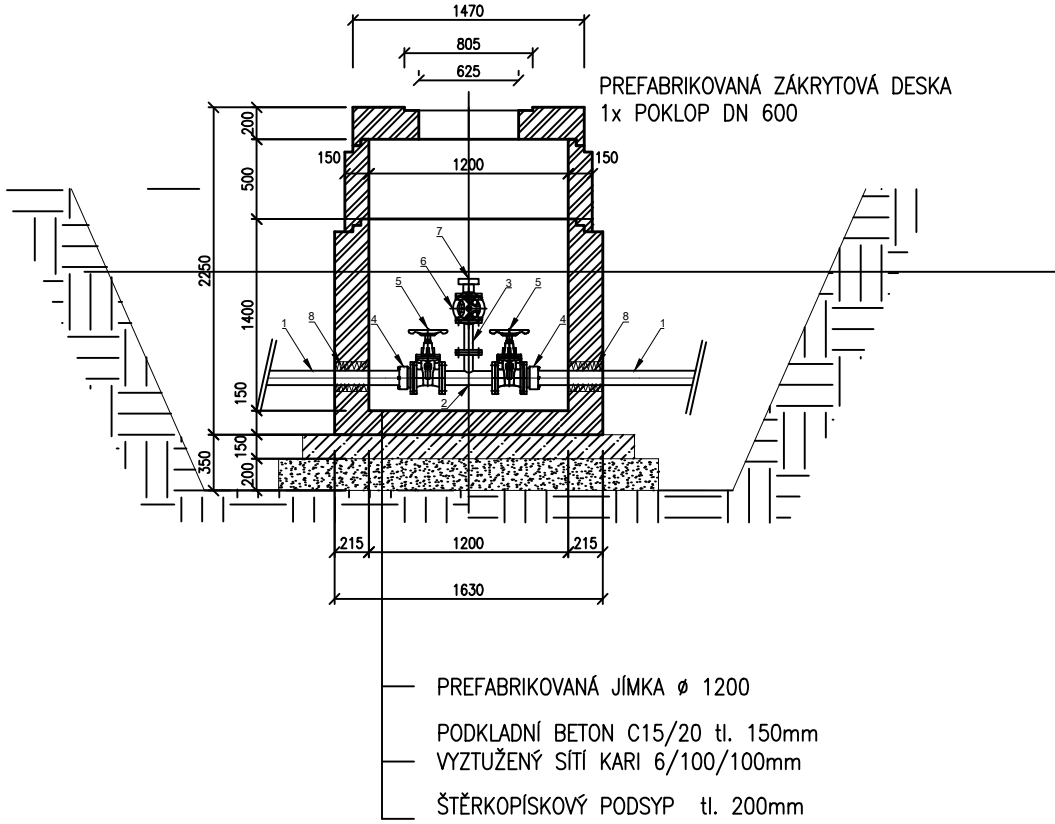

- | | |
|--|-------|
| 1 - POTRUBÍ PE100 DN 80 | 1 ks |
| 2 - T-KUS REDUKOVANÝ PŘÍRUBOVÝ, DN 80/50, LT | 1 ks |
| 3 - TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ, L = 200 mm, DN 50, LT | 1 ks |
| 4 - PŘÍRUBA PRO PE potr. JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU, DN 80 | 2 ks |
| 5 - UZAVÍRACÍ ŠOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU, DN 80, L=200mm, LT | 2 ks |
| 6 - UZAVÍRACÍ ŠOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU, DN 50, LT | 1 ks |
| 7 - BAJONETOVÁ SPOJKA „C“ S PLOCHOU PŘÍRUBOU | 1 ks |
| 8 - SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ OTVORU, DN 80 | 2 kpl |

UVEDENÉ POLOŽKY ZAHRNÚJÍ TĚSNICI A SPOJOVACÍ MATERIÁL A PODPĚRY POTRUBÍ I ARMATUR.

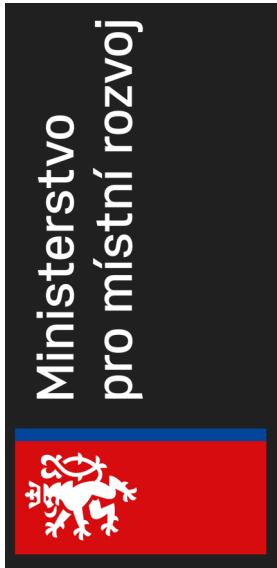

PROVOD inž. spol. s r.o. v Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz 				FORMÁT		1x44	ČÍSLO PARÉ
INVESTOR: Obec Košnice, Košnice 26, 439 21 Košnice STUPEŇ: Projektová dokumentace pro povolení záměru STAVBA: Odvedení a čištění odpadních vod v obcích Vojnice a Vojničky				DATUM	04/2026		
				MĚŘÍTKO	1:50		
				kótováno v	mm		
				Č. ZAKÁZKY	714		
OBSAH: Vzorový kalník a vzdušník				Č. VÝKRESU	D.1.10		